



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012362320

发证日期: 2024年09月24日  
有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 电能表外置断路器  
TGB2D-100R,TGB2D-100RZT,TGB2D-100RZW,TGB2D-100RGV;具体参数和型号解释详见附件

产品标准和技术要求 CQC1121-2016

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462187-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022年10月13日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012362320

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

TGB2D-100R, TGB2D-100RZT, TGB2D-100RZW, TGB2D-100RGV

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC230V(1P+N, 2P), 400V(3P, 3P+N, 4P);

Ics=Icn=6kA;

In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;

瞬时脱扣类型: B、C、D 型;


TGB2D-100R、TGB2D-100RZT、TGB2D-100RZW:

极数: 1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P;

TGB2D-100RGV: 极数: 2P、4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V

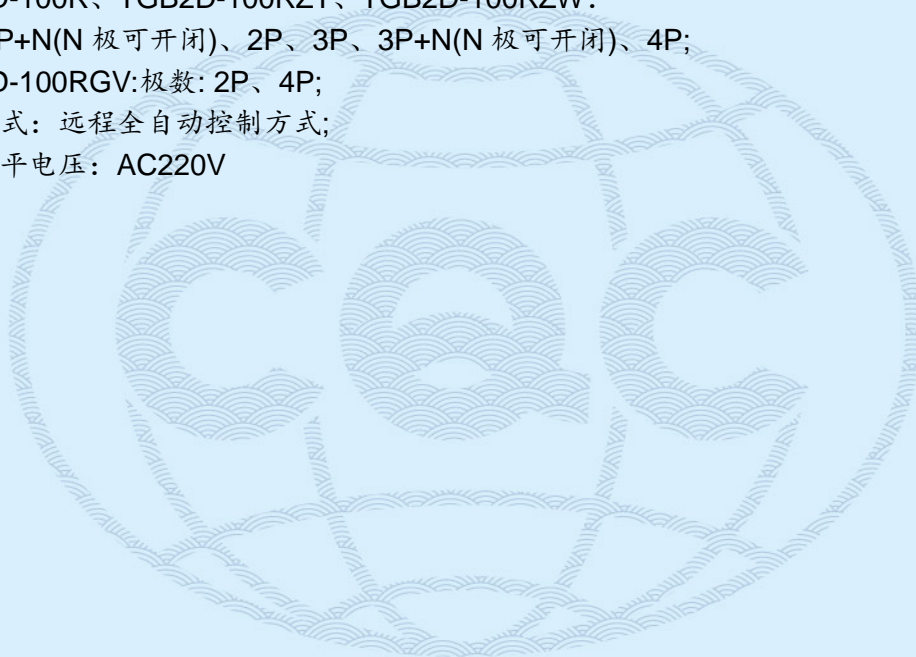

中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书


证书编号：CQC22012362320

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

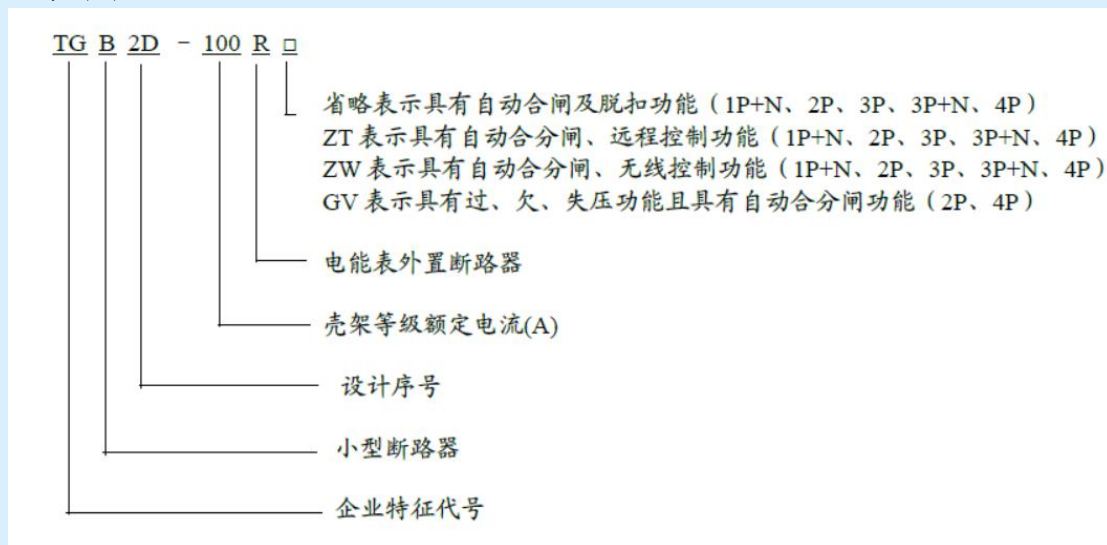

中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE